




Marcas onde estavam os ventiladores de teto, haviam quatro ventiladores em cada sala.



Imagens internas das salas após a substituição das janelas de ferro por blindex e a cobertura de quadro verde na sala.

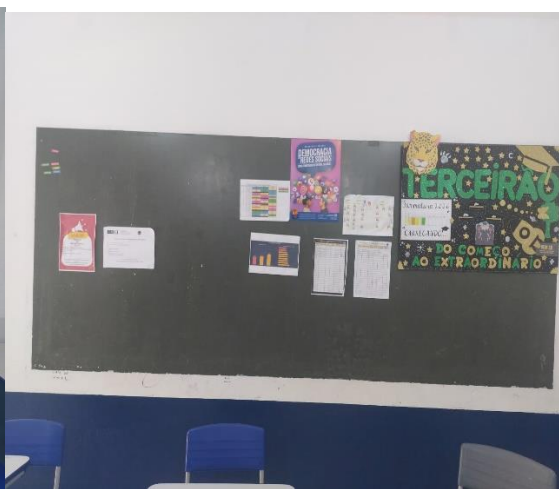

Imagens externas após a substituição das janelas.